


Zugang zum IFN-Büro während COVID-19:

Abstand: mindestens eine Wellenlänge bei 150 MHz



Eintritt: nur mit aufgesetzter FFP2-Maske mit Filterwirkung entsprechend $f_g > 1000$ THz

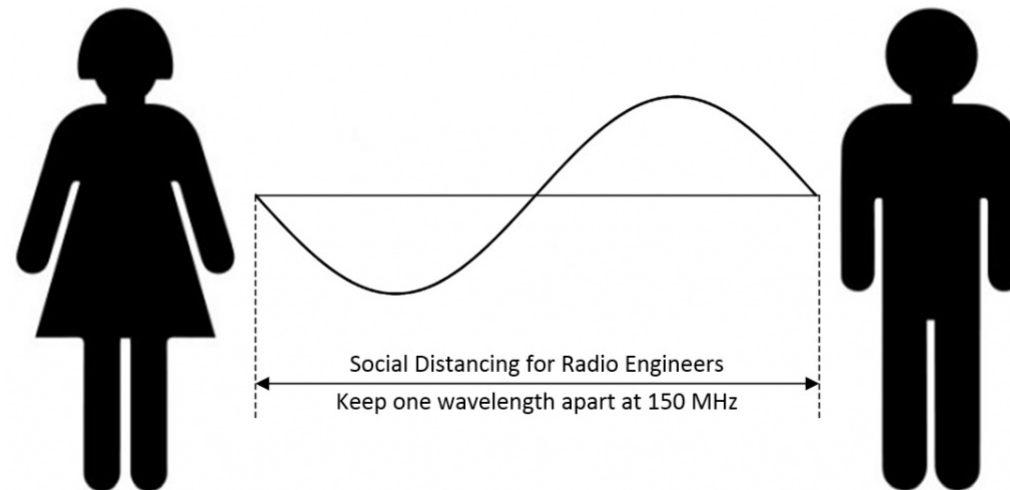